




Verzichtsunterlage

# Energietransportleitung Peine - Salzgitter (ETL184)

## Planerische Vorgaben, Teil 1

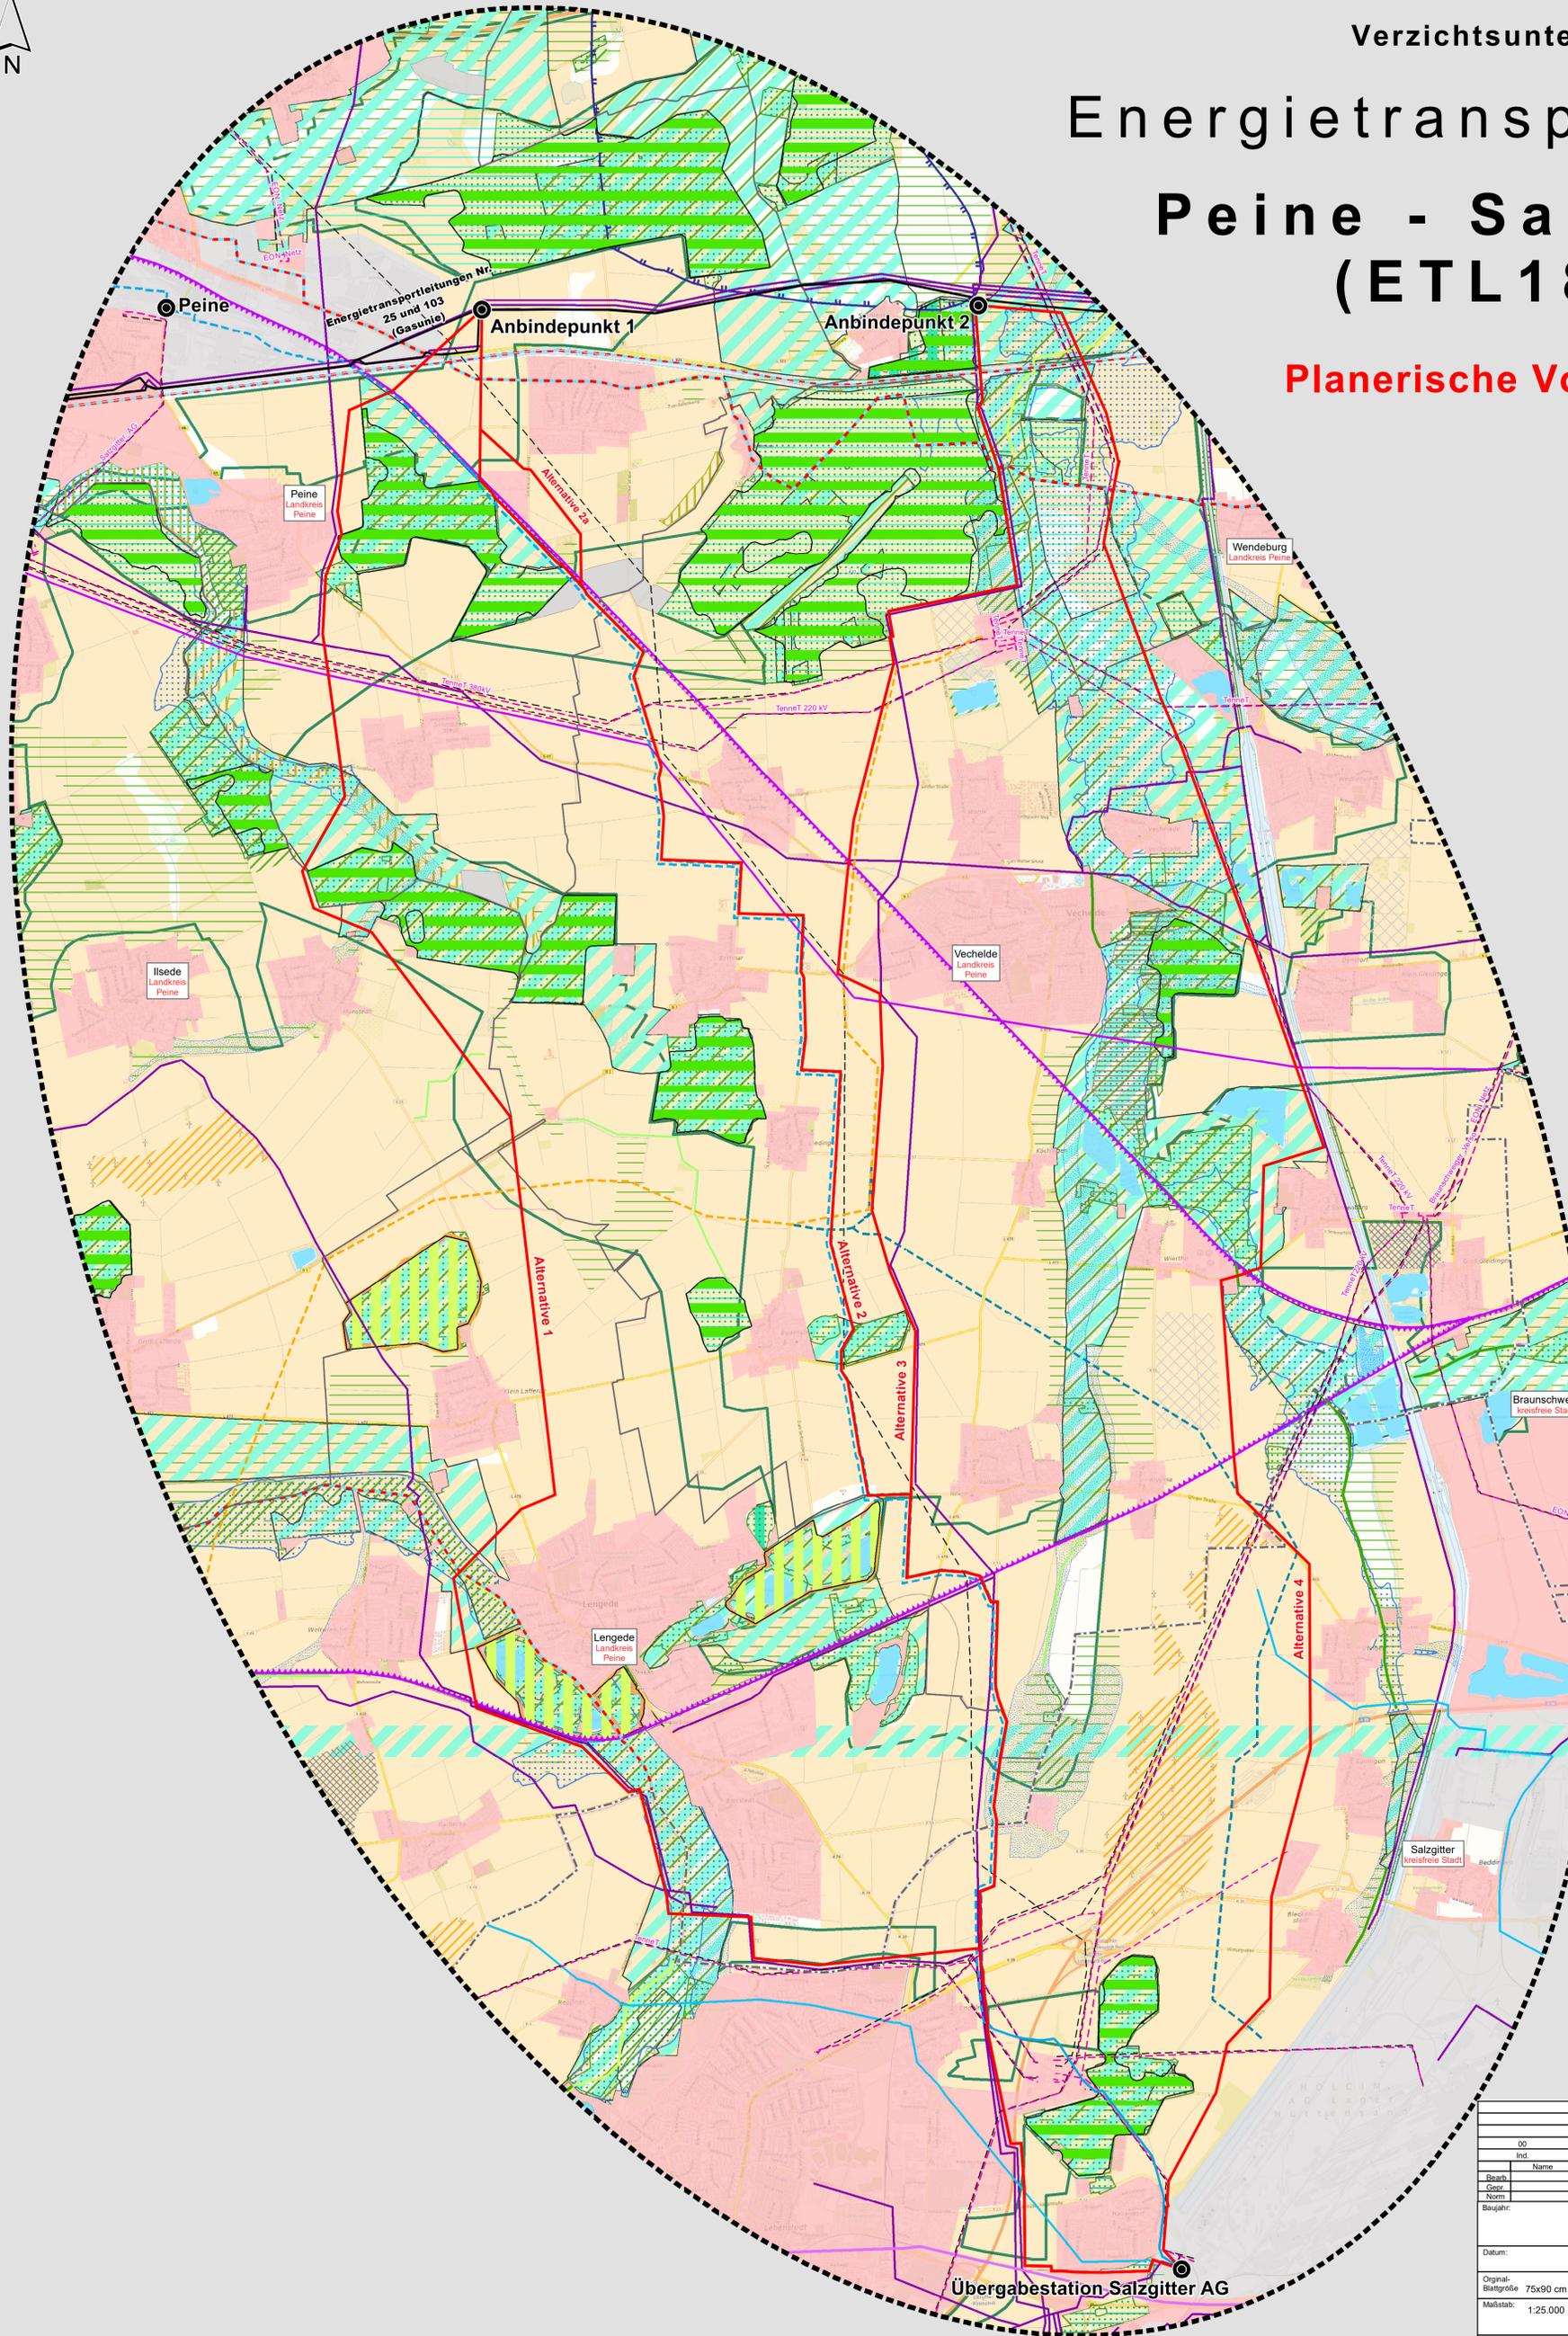

- Anbindungsstelle
- Energietransportleitungen Nr. 25 und 103 (Gasunie)
- Trassenalternative
- Untersuchungsraum
- Sauerstoffleitung (Bestand)
- Neue 380 kV-Freileitung Wahle-Mecklar
- Planung 380 kV Ltg. Liedingen-Bleckenstedt Süd
- Sauerstoffleitung
- Freileitung
- Freileitung
- Ausweisungen Regionalplanung (RROP)**
- Gewässer
- VB Besondere Schutzfunktionen des Waldes
- VB Erholung
- VB Gebiet zur Vergrößerung des Waldanteils
- VB Hochwasserschutz
- VB Natur und Landschaft
- VB Rohstoffgewinnung
- VB Trinkwassergewinnung
- VB Wald
- VR Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung
- VR Freiraumfunktionen
- VR Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung
- VR Hochwasserschutz
- VR Industrielle Anlagen
- VR Natur und Landschaft
- VR Natura 2000
- VR Rohstoffgewinnung
- VR Ruhige Erholung in Natur und Landschaft
- VR/Eignungsgebiet Windenergienutzung
- Vorhandener Siedlungsbereich oder bauleitplanerisch gesicherter Bereich
- VB Landwirtschaft
- VB Leitungsstrasse
- VB Natur und Landschaft - mit linienhafter Ausprägung
- VR Fernwasserleitung
- VR Hauptleisenbahnstrecke - mit Regionalverkehr
- VR Leitungsstrasse
- VR Natur und Landschaft - mit linienhafter Ausprägung
- VR RegioStadtBahn
- VR Regional bedeutsamer Wanderweg
- VR Rohrleitung
- VR Schifffahrt
- LROP 2022**
- Vorranggebiet Biotopverbund
- Vorranggebiet Wald
- Vorranggebiet Torferhaltung
- Administrative Grenzen**
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze

00	Revison 0	29.03.2023	ErnA	GrT
Ind.	Änderung	Datum	Gezeichnet	Geprüft
Name	Kontraktorfirma:		Kontraktorbenennung:	
Beab. Gepr. Norm	Name, Fkz, GrT	LANGE CONSULTING ENGINEERS		14623ALF-184-024-PL-000-0003
Baujahr:	Medium/Rohrkt.:	DN/IN:	Leitungs-Nr.:	
	xx	xx	184	
Datum:	Engineering-Firma:	Gez.:	gasunne	
Original-Blattgröße	Gepr.:	Gepr.:	Papiergröße: 1 / D - 300x500 mm / 11 x 17,7 in / 0511 - 640070	
Maßstab:	1:25.000	Anlage zum Antrag auf Raumordnungsverzicht Energietransportleitung Peine - Salzgitter (ETL184) Planerische Vorgaben		
Blatt: 01a				
Dok.-ID:	XXXXXXXX	184	ETL	000 000 FB303 0